

COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

OGGETTO:

PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNE DI LEVICO TERME (TN)

COMMITTENTE:



COMUNE DI LEVICO TERME

Via Guglielmo Marconi, 6 38056 Levico Terme (TN)

PROGETTO:

IL TECNICO:



Studio Associato di Progettazione
di ing. Renzo Marchiori e arch. Raffaella Torbol

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30
tel. 0464.919115 - fax 0464.911854
sito: <http://www.politecno.it> - e-mail: info@politecno.it
partita I.V.A. 01712910221

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. RENZO MARCHIORI
ISCRIZIONE ALBO N° 1376

ELABORAZIONE GRAFICA:



InterTecno s.a.s.

38065 Mori (TN) - viale Cesare Viesi, 30
tel. 0464.919115 - fax 0464.911854
sito: <http://www.intertecno.com> - e-mail: info@intertecno.com
partita I.V.A. 01839630223

PARTE D'OPERA:

P.R.I.C.

NUMERO ELABORATO	PROTOCOLLO	CODICE ELABORATO	REDATTO	CONTROLLATO	FORMATO
2.2	121126	—	C.M.	R.M.	—
			SOSTITUISCE:	—	
			SOSTITUITO:	—	

DESCRIZIONE:

SCHEDE CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PRIVATI

SCALA

DATA

Dicembre 2013

E' vietata a termini di legge la riproduzione e la diffusione non autorizzata del presente elaborato di proprietà PoliTecno e InterTecno

Localizzazione **LEVICO – VIALE VITTORIO EMANUELE**

 Edificio/Esercizio/Riferimento **ALBERGHI – HOTEL- RISTORANTI**
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
1. Applicazione

n° sostegni :

 n° punti luce: **> 30**


- ☒ Strada Motorizzata
- ☐ Rotonda - Svincolo
- ☐ Parcheggio
- ☐ Grande Area
- ☐ Piazza a traffico misto
- ☐ Area di Aggregazione
- ☐ Pista Ciclabile
- ☐ Passaggio pedonale
- ☐ Giardino o Parco
- ☐ Impianto Sportivo
- ☐ Edificio - Monumento
- ☐ Insegna
- ☐ Casa privata

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Testapalo | ☒ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☐ Palo + Sospensione | ☐ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☐ Staffa a Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|---|---|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☒ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☐ Proiettori ☐ S ☐ A | ☐ |
| ☐ Applique | ☐ |

4. Tipo Chiusura

- ☐ trasparente
- ☒ non trasparente
- ☐ piana
- ☒ bombata o curva
- ☐ piana laterale inclinata
- ☐ assente
- ☐

5. Tipo Sorgenti

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Vapori di Mercurio | ☐ Alogene |
| ☐ Premiscelate | ☐ Fluorescenza |
| ☐ Sodio alta Pressione | ☐ Led |
| ☐ Sodio bassa Pressione | ☐ |
| ☐ Ioduri Metallici | ☐ |
| ☐ Ioduri M. (>90lm/w) | |
| ☐ Incandescenza | |

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☒ Abbagliamenti molesti
- ☐ Illuminazione intrusiva
- ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)
- ☐ Disuniformità
- ☐ Problemi di sicurezza
- ☐ Luce insufficiente
- ☐ Luce sovrabbondante
- ☐ Ridotta efficacia illuminante
- ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☐ Illuminanti edifici >15lux
 - ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
- Illuminazione temporanea:
- ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
- Insegne:
- ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
 - ☐ Illuminare dal basso
 - ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
 - ☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti
- ☐ Aumentare potenze installate
- ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali)
- ☐ Inserire schermature/alette
- ☐ Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

- ☐ Chiusure non trasparenti o curve
- ☐ Sorgenti luminose non conformi
- ☒ Corpi illuminanti non conformi
- ☐ Corpi illuminanti obsoleti
- ☐

10. Note

Localizzazione **LEVICO – VIALE VITTORIO EMANUELE**

 Edificio/Esercizio/Riferimento **HOTEL**
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
1. Applicazione

n° sostegni :

 n° punti luce: **~ 20**


- ☐ Strada Motorizzata
- ☐ Rotonda - Svincolo
- ☐ Parcheggio
- ☐ Grande Area
- ☐ Piazza a traffico misto
- ☐ Area di Aggregazione
- ☐ Pista Ciclabile
- ☐ Passaggio pedonale
- ☒ Giardino o Parco
- ☐ Impianto Sportivo
- ☐ Edificio - Monumento
- ☐ Insegna
- ☐ Casa privata

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Testapalo | ☐ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☐ Palo + Sospensione | ☐ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☐ Staffa a Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|---|---|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☒ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☐ Proiettori | ☐ |
| ☐ Applique | ☐ |
- ☐ S ☐ A

4. Tipo Chiusura

- ☐ trasparente
- ☒ non trasparente
- ☐ piana
- ☒ bombata o curva
- ☐ piana laterale inclinata
- ☐ assente
- ☐

5. Tipo Sorgenti

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Vapori di Mercurio | ☐ Alogene |
| ☐ Premiscelate | ☐ Fluorescenza |
| ☐ Sodio alta Pressione | ☐ Led |
| ☐ Sodio bassa Pressione | ☐ |
| ☐ Ioduri Metallici | ☐ |
| ☐ Ioduri M. (>90lm/w) | |
| ☐ Incandescenza | |

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☒ Abbagliamenti molesti
- ☐ Illuminazione intrusiva
- ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)
- ☐ Disuniformità
- ☐ Problemi di sicurezza
- ☐ Luce insufficiente
- ☐ Luce sovrabbondante
- ☐ Ridotta efficacia illuminante
- ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☐ Illuminanti edifici >15lux
 - ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
- Illuminazione temporanea:
- ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
- Insegne:
- ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
 - ☐ Illuminare dal basso
 - ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
 - ☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti
- ☐ Aumentare potenze installate
- ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali)
- ☐ Inserire schermature/alette
- ☒ Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

- ☐ Chiusure non trasparenti o curve
- ☐ Sorgenti luminose non conformi
- ☒ Corpi illuminanti non conformi
- ☐ Corpi illuminanti obsoleti
- ☐

10. Note

Localizzazione	LEVICO – CORSO CENTRALE
Edificio/Esercizio/Riferimento	ALBERGO

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione	n° sostegni :	n° punti luce:	≈ 10
 	☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☒ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☐ Giardino o Parco ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☒ Ingresso ☐ Casa privata		

2. Tipo Sostegno		
☒ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☐ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi	4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☒ Sfere ☐ Proiettori ☐ Applique ☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☐ ☐ ☐ S ☐ A	☐ trasparente ☒ non trasparente ☐ piana ☒ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente ☐

5. Tipo Sorgenti	6. Potenze																												
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza ☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ 11W</td> <td>☐ 55W</td> <td>☐ 150W</td> <td>☐ 1000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 13W</td> <td>☐ 70W</td> <td>☐ 160W</td> <td>☐ 1500W</td> </tr> <tr> <td>☐ 18W</td> <td>☐ 75W</td> <td>☐ 250W</td> <td>☐ 2000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 26W</td> <td>☐ 80W</td> <td>☐ 400W</td> <td>☒ potenze non rilevate</td> </tr> <tr> <td>☐ 35W</td> <td>☐ 90W</td> <td>☐ 500W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 36W</td> <td>☐ 100W</td> <td>☐ 600W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 50W</td> <td>☐ 125W</td> <td>☐ 800W</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W	☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W	☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W	☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate	☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐	☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐	☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐
☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W																										
☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W																										
☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W																										
☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate																										
☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐																										
☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐																										
☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐																										

7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☒ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza 10. Sostituzioni ☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☒ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐

10. Note

Localizzazione	LEVICO – CORSO CENTRALE
Edificio/Esercizio/Riferimento	SUPERMERCATO

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione	n° sostegni : 11	n° punti luce: ≈ 10	
	Strada Motorizzata Rotonda - Svincolo ☒ Parcheggio Grande Area Piazza a traffico misto Area di Aggregazione Pista Ciclabile Passaggio pedonale Giardino o Parco Impianto Sportivo Edificio - Monumento Insegna ☒ Ingresso		

2. Tipo Sostegno

☐ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☒ Staffa a Parete
---	--	--

3. Tipo Apparecchi

☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☐ Sfere ☒ Proiettori ☐ S ☐ A ☐ Applique	☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☐ ☐	4. Tipo Chiusura ☒ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☐ bombata o curva ☒ piana laterale inclinata ☐ assente ☐
--	---	--

5. Tipo Sorgenti

☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza	☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐ 6. Potenze <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>☐ 11W</td><td>☐ 55W</td><td>☐ 150W</td><td>☐ 1000W</td></tr> <tr> <td>☐ 13W</td><td>☐ 70W</td><td>☐ 160W</td><td>☐ 1500W</td></tr> <tr> <td>☐ 18W</td><td>☐ 75W</td><td>☐ 250W</td><td>☐ 2000W</td></tr> <tr> <td>☐ 26W</td><td>☐ 80W</td><td>☐ 400W</td><td>☒ potenze non rilevate</td></tr> <tr> <td>☐ 35W</td><td>☐ 90W</td><td>☐ 500W</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>☐ 36W</td><td>☐ 100W</td><td>☐ 600W</td><td>☐</td></tr> <tr> <td>☐ 50W</td><td>☐ 125W</td><td>☐ 800W</td><td>☐</td></tr> </table>	☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W	☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W	☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W	☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate	☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐	☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐	☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐
☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W																										
☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W																										
☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W																										
☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate																										
☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐																										
☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐																										
☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐																										

7. Non Conformità Macro

☒ Abbagliamenti molesti
☐ Illuminazione intrusiva
☒ Inquinamento luminoso
 (luce dispersa verso l'alto)
☐ Disuniformità
☐ Problemi di sicurezza
☐ Luce insufficiente
☐ Luce sovrabbondante
☐ Ridotta efficacia illuminante
☐ Palesemente fuori legge
 (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

Edifici e Monumenti:
☐ Illuminanti edifici >15lux
☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
 Illuminazione temporanea:
☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
 Insegne:
☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria)
☐ Illuminare dal basso
☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati
 che disperdono verso l'alto
☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti
☐ Aumentare potenze installate
☒ Variare inclinazione (vetro orizzontali)
☒ Inserire schermature/alette
☐

10. Sostituzioni

☐ Chiusure non trasparenti o curve
☐ Sorgenti luminose non conformi
☐ Corpi illuminanti non conformi
☐ Corpi illuminanti obsoleti
☐

10. Note

Localizzazione **LEVICO – VIA SILVA DOMINI**

Edificio/Esercizio/Riferimento **HOTEL – Parco Asburgico Levico Terme**

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione	n° sostegni : 24	n° punti luce: 24	Tipo colonnina faro
			☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☐ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☒ Giardino o Parco ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☐ Insegna ☒ Ingresso

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Testapalo | ☐ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☐ Palo + Sospensione | ☐ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☐ Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|---|--|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☐ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☐ Proiettori ☐ S ☐ A | ☒ Colonnine faro |
| ☐ Applique | ☐ |

4. Tipo Chiusura

- ☒
- trasparente
-
- ☐
- non trasparente
-
- ☐
- piana
-
- ☒
- bombata o curva
-
- ☐
- piana laterale inclinata
-
- ☐
- assente
-
- ☐
-

5. Tipo Sorgenti

- ☐
- Vapori di Mercurio
-
- ☐
- Premiscelate
-
- ☐
- Sodio alta Pressione
-
- ☐
- Sodio bassa Pressione
-
- ☐
- Ioduri Metallici
-
- ☐
- Ioduri M. (>90lm/w)
-
- ☐
- Incandescenza

- ☐
- Alogene
-
- ☐
- Fluorescenza
-
- ☐
- Led
-
- ☐
-
-
- ☐
-

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☒
- Abbagliamenti molesti
-
- ☐
- Illuminazione intrusiva
-
- ☐
- Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)
-
- ☐
- Disuniformità
-
- ☐
- Problemi di sicurezza
-
- ☐
- Luce insufficiente
-
- ☐
- Luce sovrabbondante
-
- ☐
- Ridotta efficacia illuminante
-
- ☐
- Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☐
- Illuminanti edifici >15lux
-
- ☐
- No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
-
- Illuminazione temporanea:
- ☐
- No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
-
- Insegne:
- ☐
- Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
-
- ☐
- Illuminare dal basso
-
- ☐
- Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
-
- ☐
- Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐
- Ridurre potenze e/o illuminamenti
-
- ☐
- Aumentare potenze installate
-
- ☐
- Variare inclinazione (vetro orizzontali)
-
- ☐
- Inserire schermature/alette
-
- ☐
-

10. Sostituzioni

- ☐
- Chiusure non trasparenti o curve
-
- ☐
- Sorgenti luminose non conformi
-
- ☐
- Corpi illuminanti non conformi
-
- ☐
- Corpi illuminanti obsoleti
-
- ☐
-

10. Note

Localizzazione **LEVICO – CORSO CENTRALE**

Edificio/Esercizio/Riferimento **SUPERMERCATO**

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione	n° sostegni :	n° punti luce: 1	
		☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☒ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☐ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☐ Insegna ☒ Ingresso	

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Testapalo | ☐ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☐ Palo + Sospensione | ☐ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☒ Staffa a Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|--|---|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☐ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☒ Proiettori ☐ S ☐ A | ☐ |
| ☐ Applique | ☐ |

4. Tipo Chiusura

- ☒
- trasparente
-
- ☐
- non trasparente
-
- ☐
- piana
-
- ☐
- bombata o curva
-
- ☒
- piana laterale inclinata
-
- ☐
- assente
-
- ☐
-

5. Tipo Sorgenti

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Vapori di Mercurio | ☐ Alogene |
| ☐ Premiscelate | ☐ Fluorescenza |
| ☐ Sodio alta Pressione | ☐ Led |
| ☐ Sodio bassa Pressione | ☐ |
| ☐ Ioduri Metallici | ☐ |
| ☐ Ioduri M. (>90lm/w) | |
| ☐ Incandescenza | |

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☒
- Abbagliamenti molesti
-
- ☐
- Illuminazione intrusiva
-
- ☐
- Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)
-
- ☐
- Disuniformità
-
- ☐
- Problemi di sicurezza
-
- ☐
- Luce insufficiente
-
- ☐
- Luce sovrabbondante
-
- ☐
- Ridotta efficacia illuminante
-
- ☐
- Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☐
- Illuminamenti edifici >15lux
-
- ☐
- No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
-
- Illuminazione temporanea:
- ☐
- No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
-
- Insegne:
- ☐
- Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
-
- ☐
- Illuminare dal basso
-
- ☐
- Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
-
- ☐
- Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐
- Ridurre potenze e/o illuminamenti
-
- ☐
- Aumentare potenze installate
-
- ☒
- Variare inclinazione (vetro orizzontali)
-
- ☐
- Inserire schermature/alette
-
- ☐
- Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

- ☐
- Chiusure non trasparenti o curve
-
- ☐
- Sorgenti luminose non conformi
-
- ☐
- Corpi illuminanti non conformi
-
- ☐
- Corpi illuminanti obsoleti
-
- ☐
-

10. Note

Localizzazione	FRAZIONE SELVA – VIA PER SELVA
Edificio/Esercizio/Riferimento	ALBERGO

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione	n° sostegni : --	n° punti luce: > 20	
		☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☐ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☒ Giardino/Piscina ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☐ Insegna ☒ Ingresso	

2. Tipo Sostegno		
☒ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☒ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi	4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☒ Sfere ☐ Proiettori ☐ S ☐ A ☐ Applique	☒ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☒ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente ☐
☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☒ Colonnine a doppia lampada ☐	

5. Tipo Sorgenti	6. Potenze
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza	☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐
☐ 11W ☐ 55W ☐ 150W ☐ 1000W ☐ 13W ☐ 70W ☐ 160W ☐ 1500W ☐ 18W ☐ 75W ☐ 250W ☐ 2000W ☐ 26W ☐ 80W ☐ 400W ☒ potenze non rilevate ☐ 35W ☐ 90W ☐ 500W ☐ ☐ 36W ☐ 100W ☐ 600W ☐ ☐ 50W ☐ 125W ☐ 800W ☐	

7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☒ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☒ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☒ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza
		10. Sostituzioni
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☐ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐

10. Note

SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PRIVATI		N°	IP_008
Localizzazione	LEVICO – Via della Pace		
Edificio/Esercizio/Riferimento	SCUOLE DE GASPARIS		

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione		n° sostegni :	11	n° punti luce:	13
		☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☒ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☒ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento			

2. Tipo Sostegno		
☐ Testapalo ☐ A Frusta ☒ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☐ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi		4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☐ Sfere ☐ Proiettori ☐ Applique	☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☒ Artistico ☐	☒ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☒ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente

5. Tipo Sorgenti		6. Potenze			
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☒ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza	☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐	☐ 11W ☐ 13W ☐ 18W ☐ 26W ☐ 35W ☐ 36W ☐ 50W	☐ 55W ☐ 70W ☐ 75W ☐ 80W ☐ 90W ☐ 100W ☐ 125W	☐ 150W ☐ 160W ☐ 250W ☐ 400W ☐ 500W ☐ 600W ☐ 800W	☐ 1000W ☐ 1500W ☐ 2000W ☒ potenze non rilevate ☐ ☐ ☐


7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☐ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☐ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza
		10. Sostituzioni
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☐ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐

10. Note



Localizzazione **LEVICO – ZONA ARTIGIANALE**

 Edificio/Esercizio/Riferimento **VIGILI DEL FUOCO**
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

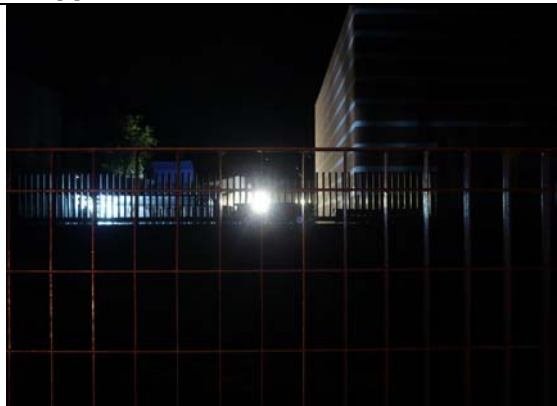1. Applicazione	n° sostegni :	n° punti luce: 2	
		☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☒ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☐ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☐ Insegna ☐ Ingresso casa	

2. Tipo Sostegno		
☐ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☒ Staffa a terra ☐ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi	4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☐ Sfere ☒ Proiettori ☐ S ☐ A ☐ Applique	☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☐ ☐
☒ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☐ bombata o curva ☒ piana laterale inclinata ☐ assente ☐	

5. Tipo Sorgenti	6. Potenze																												
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza	☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐																												
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ 11W</td> <td>☐ 55W</td> <td>☐ 150W</td> <td>☐ 1000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 13W</td> <td>☐ 70W</td> <td>☐ 160W</td> <td>☐ 1500W</td> </tr> <tr> <td>☐ 18W</td> <td>☐ 75W</td> <td>☐ 250W</td> <td>☐ 2000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 26W</td> <td>☐ 80W</td> <td>☐ 400W</td> <td>☒ potenze non rilevate</td> </tr> <tr> <td>☐ 35W</td> <td>☐ 90W</td> <td>☐ 500W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 36W</td> <td>☐ 100W</td> <td>☐ 600W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 50W</td> <td>☐ 125W</td> <td>☐ 800W</td> <td>☐</td> </tr> </table>		☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W	☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W	☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W	☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate	☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐	☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐	☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐
☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W																										
☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W																										
☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W																										
☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate																										
☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐																										
☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐																										
☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐																										

7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☒ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☐ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminanti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☒ Variare inclinazione ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza
		10. Sostituzioni
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☐ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐


10. Note

Localizzazione **LEVICO – PIAZZALE STAZIONE**

 Edificio/Esercizio/Riferimento **CAPANNONE INDUSTRIALE**
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
1. Applicazione

n° sostegni : --

n° punti luce: --

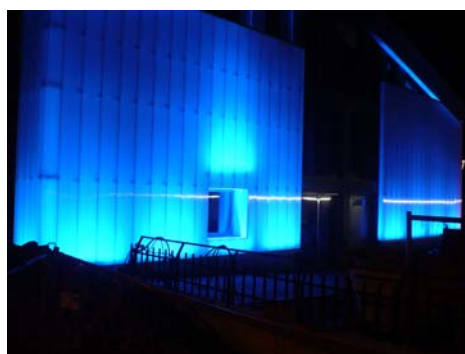

- ☐ Strada Motorizzata
- ☐ Rotonda - Svincolo
- ☐ Parcheggio
- ☐ Grande Area
- ☐ Piazza a traffico misto
- ☐ Area di Aggregazione
- ☐ Pista Ciclabile
- ☐ Passaggio pedonale
- ☐ Giardino
- ☐ Impianto Sportivo
- ☐ Edificio - Monumento
- ☒ Insegna/Parete edificio
- ☐ Ingresso

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Testapalo | ☐ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☐ Palo + Sospensione | ☒ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☐ Staffa a Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|--|---|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☐ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☒ Proiettori | ☐ |
| ☐ Applique | ☐ |
- ☐ S ☐ A

4. Tipo Chiusura

- ☐ trasparente
- ☐ non trasparente
- ☒ piana
- ☐ bombata o curva
- ☐ piana laterale inclinata
- ☐ assente
- ☐

5. Tipo Sorgenti

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Vapori di Mercurio | ☐ Alogene |
| ☐ Premiscelate | ☐ Fluorescenza |
| ☐ Sodio alta Pressione | ☐ Led |
| ☐ Sodio bassa Pressione | ☐ |
| ☐ Ioduri Metallici | ☐ |
| ☐ Ioduri M. (>90lm/w) | |
| ☐ Incandescenza | |

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☐ Abbagliamenti molesti
- ☐ Illuminazione intrusiva
- ☒ Inquinamento luminoso
- ☐ Disuniformità
- ☐ Problemi di sicurezza
- ☐ Luce insufficiente
- ☐ Luce sovrabbondante
- ☐ Ridotta efficacia illuminante
- ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☒ Illuminamenti edifici >15lux
 - ☒ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
- Illuminazione temporanea:
- ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
- Insegne:
- ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
 - ☐ Illuminare dal basso
 - ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
 - ☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti
- ☐ Aumentare potenze installate
- ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali)
- ☐ Inserire schermature/alette
- ☐ Installare sensori di presenza


10. Sostituzioni

- ☐ Chiusure non trasparenti o curve
- ☐ Sorgenti luminose non conformi
- ☐ Corpi illuminanti non conformi
- ☐ Corpi illuminanti obsoleti
- ☐

10. Note

Localizzazione	LEVICO – PIAZZALE STAZIONE
Edificio/Esercizio/Riferimento	STAZIONE FERROVIARIA

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

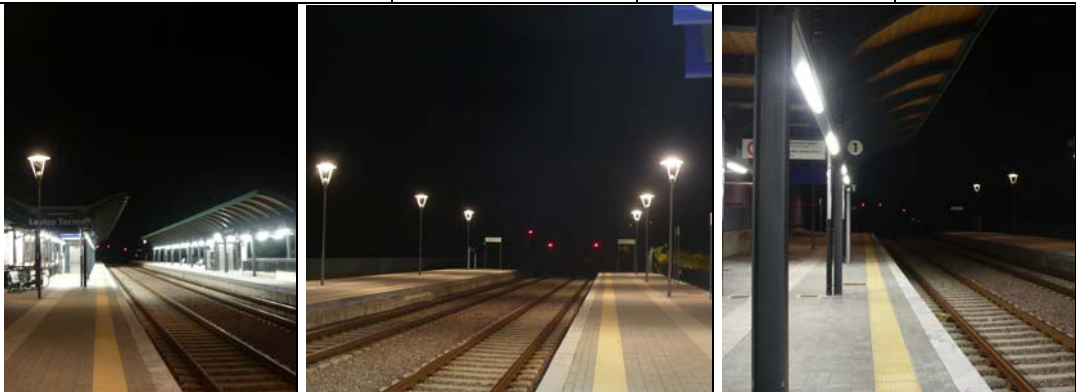1. Applicazione	n° sostegni : 14	n° punti luce: n. 14	Tipo fungo n. 86	
				☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☐ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☒ Passaggio pedonale ☐ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☒ Pensilina

2. Tipo Sostegno		
☒ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☒ Staffa

3. Tipo Apparecchi	4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☐ Sfere ☐ Proiettori ☐ S ☐ A ☐ Applique ☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☒ Plafoniere ☒ Arredo urbano tipo fungo	☐ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☒ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente ☐

5. Tipo Sorgenti	6. Potenze																												
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☒ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza ☐ Alogene ☒ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ 11W</td> <td>☐ 55W</td> <td>☐ 150W</td> <td>☐ 1000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 13W</td> <td>☐ 70W</td> <td>☐ 160W</td> <td>☐ 1500W</td> </tr> <tr> <td>☐ 18W</td> <td>☐ 75W</td> <td>☐ 250W</td> <td>☐ 2000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 26W</td> <td>☐ 80W</td> <td>☐ 400W</td> <td>☒ potenze non rilevate</td> </tr> <tr> <td>☐ 35W</td> <td>☐ 90W</td> <td>☐ 500W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 36W</td> <td>☐ 100W</td> <td>☐ 600W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 50W</td> <td>☐ 125W</td> <td>☐ 800W</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W	☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W	☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W	☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate	☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐	☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐	☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐
☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W																										
☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W																										
☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W																										
☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate																										
☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐																										
☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐																										
☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐																										

7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☒ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminanti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza 10. Sostituzioni ☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☒ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐

10. Note

Localizzazione **LEVICO – Via C. AUGUSTA**

 Edificio/Esercizio/Riferimento **CAMPEGGIO**
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
1. Applicazione

n° sostegni :

n° punti luce:

1


- ☐ Strada Motorizzata
- ☐ Rotonda - Svincolo
- ☐ Parcheggio
- ☐ Grande Area
- ☐ Piazza a traffico misto
- ☐ Area di Aggregazione
- ☐ Pista Ciclabile
- ☐ Passaggio pedonale
- ☐ Giardino
- ☐ Impianto Sportivo
- ☐ Edificio - Monumento
- ☐ Insegna
- ☒ Ingresso /Campeggio

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ Testapalo | ☐ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☒ Palo + Staffa | ☐ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☐ Staffa a Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|--|---|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☐ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☒ Proiettori | ☐ |
| ☐ Applique | ☐ |
- ☐ S ☐ A

4. Tipo Chiusura

- ☒ trasparente
- ☐ non trasparente
- ☐ piana
- ☐ bombata o curva
- ☒ piana laterale inclinata
- ☐ assente
- ☐

5. Tipo Sorgenti

- ☐ Vapori di Mercurio
- ☐ Premiscelate
- ☐ Sodio alta Pressione
- ☐ Sodio bassa Pressione
- ☐ Ioduri Metallici
- ☐ Ioduri M. (>90lm/w)
- ☐ Incandescenza

- ☐ Alogene
- ☐ Fluorescenza
- ☐ Led
- ☐
- ☐

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☒ Abbagliamenti molesti
- ☐ Illuminazione intrusiva
- ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)
- ☐ Disuniformità
- ☐ Problemi di sicurezza
- ☐ Luce insufficiente
- ☐ Luce sovrabbondante
- ☐ Ridotta efficacia illuminante
- ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☐ Illuminanti edifici >15lux
 - ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
- Illuminazione temporanea:
- ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
- Insegne:
- ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
 - ☐ Illuminare dal basso
 - ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
 - ☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti
- ☐ Aumentare potenze installate
- ☒ Variare inclinazione (vetro orizzontali)
- ☐ Inserire schermature/alette
- ☐ Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

- ☐ Chiusure non trasparenti o curve
- ☐ Sorgenti luminose non conformi
- ☐ Corpi illuminanti non conformi
- ☐ Corpi illuminanti obsoleti
- ☐

10. Note

Localizzazione

LEVICO – Località PLEINA

Edificio/Esercizio/Riferimento


CAMPEGGIO – Rotatoria e parcheggio

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione





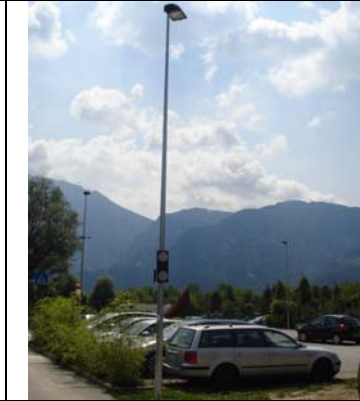

n° sostegni :10

n° punti luce:10

☒ Strada Motorizzata

☐ Rotonda - Svincolo

☒ Parcheggio

☐ Grande Area

☐ Piazza a traffico misto

☐ Area di Aggregazione

☐ Pista Ciclabile

☐ Passaggio pedonale

☐ Giardino

☐ Impianto Sportivo

☐ Edificio - Monumento

2. Tipo Sostegno

☒ Testapalo

☐ A Frusta

☐ Palo + Sbraccio

☐ Parete + Sbraccio

☒ Palo + Sospensione

☐ Parete + Sospensione

☐ Catenaria

☐ Staffa a terra

☐ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi

☒ Stradali

☐ Lanterne Classiche

☐ Lanterne

☐ Sfere

Proiettori

☐ S☐ A

☐ Applique

☐ Luce Indiretta

☐ Torre Faro

☐ Incassi a Parete

☐ Incassi a terra

☐

☐

4. Tipo Chiusura

☐ trasparente

☐ non trasparente

☐ piana

☐ bombata o curva

☐ piana laterale inclinata

☐ assente

5. Tipo Sorgenti

☐ Vapori di Mercurio

☐ Premiscelate

☐ Sodio alta Pressione

☐ Sodio bassa Pressione

☐ Ioduri Metallici

☐ Ioduri M. (>90lm/w)

☐ Incandescenza

☐ Alogene

☐ Fluorescenza

☒ Led

☐

☐

6. Potenze

☐ 11W☐ 13W☐ 18W☐ 26W☐ 35W☐ 36W☐ 50W

☐ 55W☐ 70W☐ 75W☐ 80W☐ 90W☐ 100W☐ 125W

☐ 150W☐ 160W☐ 250W☐ 400W☐ 500W☐ 600W☐ 800W

☐ 1000W☐ 1500W☐ 2000W

☒ potenze non rilevate

☐

☐

☐

7. Non Conformità Macro

☐ Abbagliamenti molesti

☐ Illuminazione intrusiva

☐ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)

☐ Disuniformità

☐ Problemi di sicurezza

☐ Luce insufficiente

☐ Luce sovrabbondante

☐ Ridotta efficacia illuminante

☐ Palesamente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

Edifici e Monumenti:

☐ Illuminamenti edifici >15lux

☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)

Illuminazione temporanea:

☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)

Insegne:

☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria)

☐ Illuminare dal basso

☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto

☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti

☐ Aumentare potenze installate

☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali)

☐ Inserire schermature/alette

☐ Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

☐ Chiusure non trasparenti o curve

☐ Sorgenti luminose non conformi

☐ Corpi illuminanti non conformi

☐ Corpi illuminanti obsoleti


☐

10. Note



Localizzazione	LEVICO
Edificio/Esercizio/Riferimento	CAMPING LEVICO

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

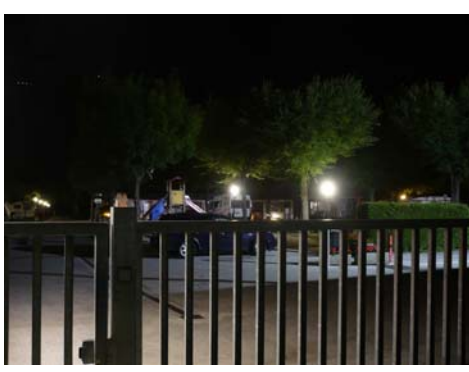1. Applicazione	n° sostegni : --	n° punti luce: > 50	
			☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☐ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☐ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento ☐ Insegna ☒ Campeggio

2. Tipo Sostegno		
☒ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Staffa ☐ Parete + Sospensione	☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☐ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi	4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☒ Sfere ☐ Proiettori ☐ S ☐ A ☐ Applique	☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☐ ☐
☒ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☒ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente ☐	

5. Tipo Sorgenti	6. Potenze																												
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ Alogene</td> <td>☐ Fluorescenza</td> <td>☐ Led</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐ Alogene	☐ Fluorescenza	☐ Led	☐	☐																							
☐ Alogene	☐ Fluorescenza	☐ Led	☐	☐																									
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>☐ 11W</td> <td>☐ 55W</td> <td>☐ 150W</td> <td>☐ 1000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 13W</td> <td>☐ 70W</td> <td>☐ 160W</td> <td>☐ 1500W</td> </tr> <tr> <td>☐ 18W</td> <td>☐ 75W</td> <td>☐ 250W</td> <td>☐ 2000W</td> </tr> <tr> <td>☐ 26W</td> <td>☐ 80W</td> <td>☐ 400W</td> <td>☒ potenze non rilevate</td> </tr> <tr> <td>☐ 35W</td> <td>☐ 90W</td> <td>☐ 500W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 36W</td> <td>☐ 100W</td> <td>☐ 600W</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐ 50W</td> <td>☐ 125W</td> <td>☐ 800W</td> <td>☐</td> </tr> </table>	☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W	☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W	☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W	☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate	☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐	☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐	☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐	
☐ 11W	☐ 55W	☐ 150W	☐ 1000W																										
☐ 13W	☐ 70W	☐ 160W	☐ 1500W																										
☐ 18W	☐ 75W	☐ 250W	☐ 2000W																										
☐ 26W	☐ 80W	☐ 400W	☒ potenze non rilevate																										
☐ 35W	☐ 90W	☐ 500W	☐																										
☐ 36W	☐ 100W	☐ 600W	☐																										
☐ 50W	☐ 125W	☐ 800W	☐																										

7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☒ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza
		10. Sostituzioni
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☒ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐

10. Note

Localizzazione **LEVICO – Via C. AUGUSTA**

Edificio/Esercizio/Riferimento **CAMPEGGIO**

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione	n° sostegni : --	n° punti luce: > 50	
	Strada Motorizzata Rotonda - Svincolo Parcheggio Grande Area Piazza a traffico misto Area di Aggregazione Pista Ciclabile Passaggio pedonale Giardino Impianto Sportivo Edificio - Monumento Insegna ☒ Campeggio		

2. Tipo Sostegno		
☒ Testapalo	☐ Parete + Sbraccio	☐ Catenaria
☐ A Frusta	☐ Palo + Staffa	☐ Staffa a terra
☐ Palo + Sbraccio	☐ Parete + Sospensione	☐ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi	4. Tipo Chiusura
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☒ Sfere ☐ Proiettori ☐ S ☐ A ☐ Applique	☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☐ ☐
	☒ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☒ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente ☐

5. Tipo Sorgenti	6. Potenze
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza	☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐ ☐ 11W ☐ 13W ☐ 18W ☐ 26W ☐ 35W ☐ 36W ☐ 50W ☐ 55W ☐ 70W ☐ 75W ☐ 80W ☐ 90W ☐ 100W ☐ 125W ☐ 150W ☐ 160W ☐ 250W ☐ 400W ☐ 500W ☐ 600W ☐ 800W ☐ 1000W ☐ 1500W ☐ 2000W ☒ potenze non rilevate ☐ ☐ ☐

7. Non Conformità Macro	8. Impianti Specifici Non Conformi	9. Modifiche
☒ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)	Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza
		10. Sostituzioni
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☒ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐


10. Note

Localizzazione **LEVICO – VIALE MATTEONI**

 Edificio/Esercizio/Riferimento **AZIENDA SANITARIA**
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE
1. Applicazione

n° sostegni : --

n° punti luce: > 10

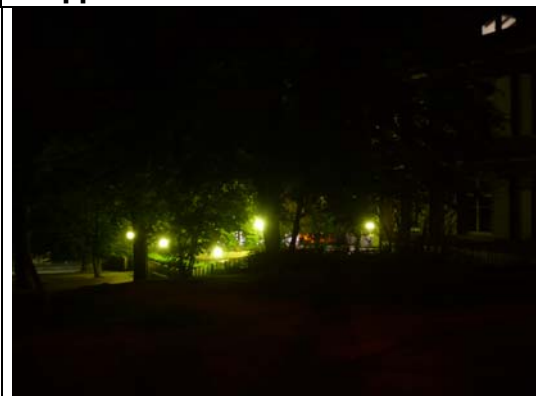

- ☐ Strada Motorizzata
- ☐ Rotonda - Svincolo
- ☐ Parcheggio
- ☐ Grande Area
- ☐ Piazza a traffico misto
- ☐ Area di Aggregazione
- ☐ Pista Ciclabile
- ☐ Passaggio pedonale
- ☒ Giardino
- ☐ Impianto Sportivo
- ☐ Edificio - Monumento
- ☐ Insegna

2. Tipo Sostegno

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Testapalo | ☐ Parete + Sbraccio | ☐ Catenaria |
| ☐ A Frusta | ☐ Palo + Staffa | ☐ Staffa a terra |
| ☐ Palo + Sbraccio | ☐ Parete + Sospensione | ☐ Staffa a Parete |

3. Tipo Apparecchi

- | | |
|---|---|
| ☐ Stradali | ☐ Luce Indiretta |
| ☐ Lanterne Classiche | ☐ Torre Faro |
| ☐ Lanterne | ☐ Incassi a Parete |
| ☒ Sfere | ☐ Incassi a terra |
| ☐ Proiettori | ☐ |
| ☐ Applique | ☐ |
- ☐ S ☐ A

4. Tipo Chiusura

- ☒ trasparente
- ☐ non trasparente
- ☐ piana
- ☒ bombata o curva
- ☐ piana laterale inclinata
- ☐ assente
- ☐

5. Tipo Sorgenti

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ☐ Vapori di Mercurio | ☐ Alogene |
| ☐ Premiscelate | ☐ Fluorescenza |
| ☐ Sodio alta Pressione | ☐ Led |
| ☐ Sodio bassa Pressione | ☐ |
| ☐ Ioduri Metallici | ☐ |
| ☐ Ioduri M. (>90lm/w) | |
| ☐ Incandescenza | |

6. Potenze

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
| ☐ 11W | ☐ 55W | ☐ 150W | ☐ 1000W |
| ☐ 13W | ☐ 70W | ☐ 160W | ☐ 1500W |
| ☐ 18W | ☐ 75W | ☐ 250W | ☐ 2000W |
| ☐ 26W | ☐ 80W | ☐ 400W | ☒ potenze non rilevate |
| ☐ 35W | ☐ 90W | ☐ 500W | ☐ |
| ☐ 36W | ☐ 100W | ☐ 600W | ☐ |
| ☐ 50W | ☐ 125W | ☐ 800W | ☐ |

7. Non Conformità Macro

- ☒ Abbagliamenti molesti
- ☐ Illuminazione intrusiva
- ☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)
- ☐ Disuniformità
- ☐ Problemi di sicurezza
- ☐ Luce insufficiente
- ☐ Luce sovrabbondante
- ☐ Ridotta efficacia illuminante
- ☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

- Edifici e Monumenti:
- ☐ Illuminanti edifici >15lux
 - ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)
- Illuminazione temporanea:
- ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)
- Insegne:
- ☐ Emissione >4500lm (Ins. Luce propria)
 - ☐ Illuminare dal basso
 - ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto
 - ☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

- ☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti
- ☐ Aumentare potenze installate
- ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali)
- ☐ Inserire schermature/alette
- ☐ Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

- ☐ Chiusure non trasparenti o curve
- ☐ Sorgenti luminose non conformi
- ☒ Corpi illuminanti non conformi
- ☐ Corpi illuminanti obsoleti
- ☐

10. Note

Localizzazione

LEVICO

Edificio/Esercizio/Riferimento

DEPURATORE

DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE

1. Applicazione

n° sostegni : 21

n° punti luce: n.19 Tipo stradale | n. 2 proiettori



☐ Strada Motorizzata

☐ Rotonda - Svincolo

☐ Parcheggio

☒ Grande Area

☐ Piazza a traffico misto

☐ Area di Aggregazione

☐ Pista Ciclabile

☐ Passaggio pedonale

☐ Giardino

☐ Impianto Sportivo

☐ Edificio - Monumento

2. Tipo Sostegno

☒ Testapalo

☐ A Frusta

☐ Palo + Sbraccio

☒ Parete + Sbraccio

☐ Palo + Sospensione

☐ Parete + Sospensione

☐ Catenaria

☐ Staffa a terra

☒ Staffa a Parete

3. Tipo Apparecchi

☒ Stradali

☐ Lanterne Classiche

☐ Lanterne

☐ Sfere

☒ Proiettori

☐ Applique

☐ Luce Indiretta

☐ Torre Faro

☐ Incassi a Parete

☐ Incassi a terra

☐

☐

☐ S

☒ A

4. Tipo Chiusura

☒ trasparente

☐ non trasparente

☐ piana

☒ bombata o curva

☐ piana laterale inclinata

☐ assente

5. Tipo Sorgenti

☐ Vapori di Mercurio

☐ Premiscelate

☐ Sodio alta Pressione

☐ Sodio bassa Pressione

☐ Ioduri Metallici

☐ Ioduri M. (>90lm/w)

☐ Incandescenza

☐ Alogene

☐ Fluorescenza

☐ Led

☐

☐

6. Potenze

☐ 11W☐ 13W☐ 18W☐ 26W☐ 35W☐ 36W☐ 50W

☐ 55W☐ 70W☐ 75W☐ 80W☐ 90W☐ 100W☐ 125W

☐ 150W☐ 160W☐ 250W☐ 400W☐ 500W☐ 600W☐ 800W

☐ 1000W☐ 1500W☐ 2000W

☒ potenze non rilevate

☐

☐

☐

7. Non Conformità Macro

☐ Abbagliamenti molesti

☐ Illuminazione intrusiva

☒ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto)

☐ Disuniformità

☐ Problemi di sicurezza

☐ Luce insufficiente

☐ Luce sovrabbondante

☐ Ridotta efficacia illuminante

☐ Palesemente fuori legge (LP succ. integrazioni)

8. Impianti Specifici Non Conformi

Edifici e Monumenti:

☐ Illuminamenti edifici >15lux

☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate)

Illuminazione temporanea:

☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate)

Insegne:

☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria)

☐ Illuminare dal basso

☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto

☐ Nessuno spegnimento

9. Modifiche

☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti

☐ Aumentare potenze installate

☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali)

☐ Inserire schermature/alette

☐ Installare sensori di presenza

10. Sostituzioni

☒ Chiusure non trasparenti o curve

☐ Sorgenti luminose non conformi

☐ Corpi illuminanti non conformi


☐ Corpi illuminanti obsoleti

☐

10. Note



SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PRIVATI		N°	IP_018
Localizzazione		LEVICO	
Edificio/Esercizio/Riferimento		GIARDINI TERME	
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE			
1. Applicazione		n° sostegni :	21
		n° punti luce:	21
		☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☐ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☒ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☒ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento	
2. Tipo Sostegno			
☒ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio ☒ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione ☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☒ Staffa a Parete			
3. Tipo Apparecchi		4. Tipo Chiusura	
☒ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☐ Sfere ☐ Proiettori ☐ Applique ☐ S ☐ A ☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☐ ☐		☐ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☐ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente	
5. Tipo Sorgenti		6. Potenze	
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☐ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza ☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☒ Led ☐ ☐		☐ 11W☐ 55W☐ 150W☐ 1000W ☐ 13W☐ 70W☐ 160W☐ 1500W ☐ 18W☐ 75W☐ 250W☐ 2000W ☐ 26W☐ 80W☐ 400W ☒ potenze non rilevate ☐ 35W☐ 90W☐ 500W ☐ 36W☐ 100W☐ 600W ☐ 50W☐ 125W☐ 800W	
7. Non Conformità Macro		8. Impianti Specifici Non Conformi	
☐ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☐ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesamente fuori legge (LP succ. integrazioni)		Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	
		9. Modifiche	
		☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza	
		10. Sostituzioni	
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☐ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐	
10. Note			

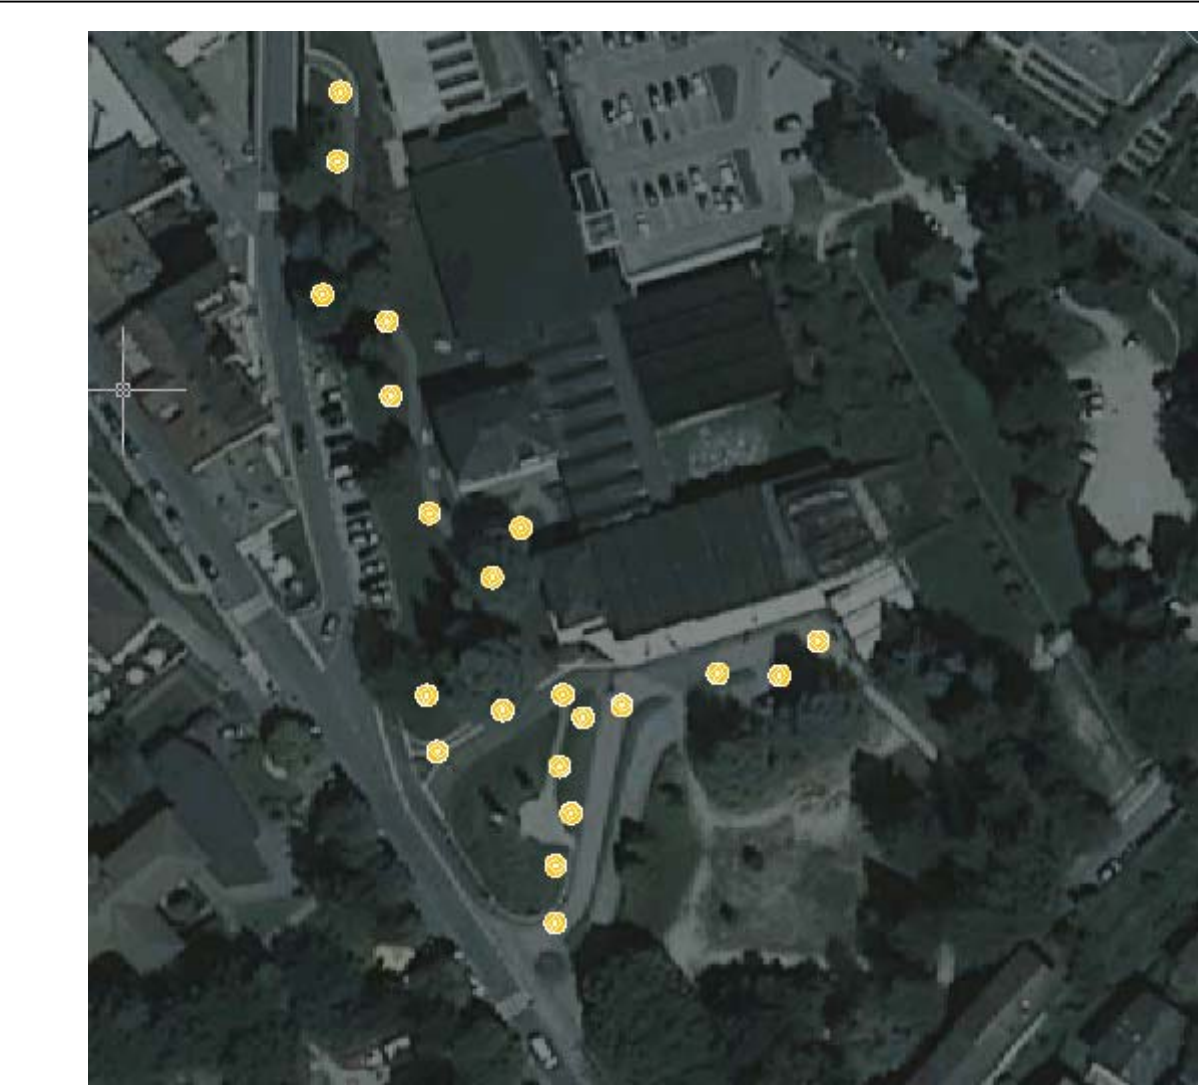

SCHEDA DI CENSIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE PRIVATI		N°	IP_019
Localizzazione		LEVICO	
Edificio/Esercizio/Riferimento		PARCO ASBURGICO DI LEVICO TERME	
DATI GENERALI IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE			
1. Applicazione		n° sostegni : 21	n° punti luce: n. 42 tipo fungo n. 11 tipo colonnine faro
		☐ Strada Motorizzata ☐ Rotonda - Svincolo ☐ Parcheggio ☐ Grande Area ☐ Piazza a traffico misto ☐ Area di Aggregazione ☐ Pista Ciclabile ☐ Passaggio pedonale ☒ Giardino ☐ Impianto Sportivo ☐ Edificio - Monumento	
2. Tipo Sostegno			
☒ Testapalo ☐ A Frusta ☐ Palo + Sbraccio ☐ Parete + Sbraccio ☐ Palo + Sospensione ☐ Parete + Sospensione ☐ Catenaria ☐ Staffa a terra ☐ Staffa a Parete			
3. Tipo Apparecchi		4. Tipo Chiusura	
☐ Stradali ☐ Lanterne Classiche ☐ Lanterne ☐ Sfere ☐ Proiettori ☐ Applique ☐ S☐ A		☐ Luce Indiretta ☐ Torre Faro ☐ Incassi a Parete ☐ Incassi a terra ☒ Arredo urbano - fungo ☒ Colonnine faro ☐ trasparente ☐ non trasparente ☐ piana ☐ bombata o curva ☐ piana laterale inclinata ☐ assente	
5. Tipo Sorgenti		6. Potenze	
☐ Vapori di Mercurio ☐ Premiscelate ☐ Sodio alta Pressione ☐ Sodio bassa Pressione ☒ Ioduri Metallici ☐ Ioduri M. (>90lm/w) ☐ Incandescenza ☐ Alogene ☐ Fluorescenza ☐ Led ☐ ☐		☐ 11W ☐ 13W ☐ 18W ☐ 26W ☐ 35W ☐ 36W ☐ 50W ☐ 55W ☐ 70W ☐ 75W ☐ 80W ☐ 90W ☐ 100W ☐ 125W ☐ 150W ☐ 160W ☐ 250W ☐ 400W ☐ 500W ☐ 600W ☐ 800W ☐ 1000W ☐ 1500W ☐ 2000W ☒ potenze non rilevate ☐ ☐ ☐	
7. Non Conformità Macro		8. Impianti Specifici Non Conformi	
☐ Abbagliamenti molesti ☐ Illuminazione intrusiva ☐ Inquinamento luminoso (luce dispersa verso l'alto) ☐ Disuniformità ☐ Problemi di sicurezza ☐ Luce insufficiente ☐ Luce sovrabbondante ☐ Ridotta efficacia illuminante ☐ Palesamente fuori legge (LP succ. integrazioni)		Edifici e Monumenti: ☐ Illuminamenti edifici >15lux ☐ No Spegnimento entro 23 (24 d'estate) Illuminazione temporanea: ☐ No Spegnimento entro 20 (22 d'estate) Insegne: ☐ Emissione>4500lm (Ins. Luce propria) ☐ Illuminare dal basso ☐ Illuminare dall'alto con apparecchi inclinati che disperdono verso l'alto ☐ Nessuno spegnimento	
		9. Modifiche	
		☐ Ridurre potenze e/o illuminamenti ☐ Aumentare potenze installate ☐ Variare inclinazione (vetro orizzontali) ☐ Inserire schermature/alette ☐ Installare sensori di presenza	
		10. Sostituzioni	
		☐ Chiusure non trasparenti o curve ☐ Sorgenti luminose non conformi ☐ Corpi illuminanti non conformi ☐ Corpi illuminanti obsoleti ☐ _____	
10. Note			

